

## بُو نامه‌ریزی مدیریت انرژی روز بعد یک ریز شبکه، شامل منابع انرژی تجدیدپذیر و CHP با درنظر گرفتن پاسخ‌گویی بار

<sup>۱</sup> غلامعلی ترابی \*، <sup>۲</sup> احمد قاسمی

### چکیده

تاریخ دریافت:  
۱۳۹۸/۸/۷

تاریخ پذیرش:  
۱۳۹۸/۹/۱۰

گرم شدن کره زمین، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع فسیلی، افزایش تقاضا و قیمت حامل‌های انرژی، تبعات اجتماعی و سیاسی بین‌المللی مختلف، از معضلات سیستم تولید و پخش انرژی بهصورت سنتی است. در سیستم‌های تولید سنتی حدود دو سوم از انرژی هدر می‌رود و حضور منابع انرژی پراکنده مانند فتوولتایک، مزارع بادی و تولید همزمان برق و حرارت، می‌تواند سبب کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات و بهره‌وری بالای ریز شبکه‌ها باشد. این امر جز با تعییر سیاستگذاری‌های مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل خصوصی‌سازی، در تولید، انتقال، و توزیع انرژی، محقق نمی‌شود. در این پژوهش، بهینه‌سازی مدیریت انرژی ۲۴ ساعته یک ریز شبکه شامل منابع انرژی پراکنده فتوولتایک، بادی با رعایت عدم قطعیت و تولید همزمان برق و حرارت در کنار برنامه پاسخگویی بار در یک ریز شبکه ۳۳ باره، متصل به شبکه اصلی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد با اجرای برنامه پاسخگوئی بار و در حالت‌های روشن بودن منابع همزمان برق و حرارت، سود ۷۰ درصدی در طول سال نصب ریز شبکه شده است و استفاده از یک چنین واحدی‌ای در کنار هم علاوه بر صرفه‌جویی انرژی و کاهش هزینه مصرف کننده‌ها، سبب کاهش قطعی‌ها، پاسخگویی مناسب به تقاضای بار و در نتیجه رضایت‌مندی مشتریان برق و حرارت شود.

کلمات کلیدی:  
ریز شبکه،  
شبکه‌های هوشمند،  
منابع انرژی تجدیدپذیر،  
پاسخ‌گویی بار،  
تولید همزمان برق و حرارت

ghtarabi@jsu.ac.ir

aghasemi@jsu.ac.ir

۱. کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر (نویسنده مسئول)

۲. استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور ذوق‌الله

## ۱. مقدمه

پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی در دنیای امروز سبب تغییر و نگرش جدید بشر به منابع و انرژی‌های موجود شده است. در نیروگاه‌های حرارتی که سهم عمده‌ای در تأمین نیاز انرژی برق جوامع مختلف دارند، به طور متوسط تنها یک‌سوم از انرژی سوخت ورودی، به انرژی مفید الکتریسیته تبدیل می‌شود، در این نوع نیروگاه‌ها، مقدار زیادی انرژی حرارتی از طرق مختلف نظیر کندانسور، دیگ بخار، برج خنک کن، پمپ‌ها و سیستم لوله کشی موجود در تأسیسات، به هدر می‌رود. که از این انرژی حرارتی می‌توان در مصارف دیگری مانند گرم کردن واحدهای مسکونی در فصول سرما استفاده کرد. در ایران سرمایه گذاری در شبکه برق هوشمند بیشتر معطوف به نصب کنتورهای هوشمند سیستم‌های توزیع شده است و در عمل از تعرفه‌های تشویقی و تنبیه‌ی استفاده در ساعت کم باری و اوج مصرف استفاده نمی‌شود و لازم است در راستای هوشمندسازی سیستم تولید و انتقال و توزیع و استفاده از منابع تولید انرژی‌های نو و پاک اقدام مؤثرتری توسط مسئولین مربوطه در وزارت نیرو صورت پذیرد. همچنین حضور واحدهای تولید همزمان برق و حرارت<sup>۱</sup> CHP به همراه برنامه پاسخ‌گویی بار (DR<sup>۲</sup>) در ریزشبکه‌ها می‌تواند کمک شایانی به صرف‌جوئی انرژی و منجرشدن به انرژی‌های قابل اعتماد، هزینه کم و سازگار با محیط زیست باشد. که در این مقاله با مدل‌سازی ریزشبکه ۳۳ باسه و بیشینه‌سازی سود آن در حضور منابع تجدیدپذیر و CHP و عدم قطعیت بادی و خورشیدی به همراه برنامه پاسخ‌گوئی بار به آن پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور نزدیک شدن به شرایط واقعی و بهره‌وری هرچه بیشتر، برنامه‌ریزی مدیریت انرژی روز بعد یک ریزشبکه شامل استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و منابع تولید همزمان برق و حرارت در کنار برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در حالت متصل به شبکه اصلی، ارائه شده است. هدف از این برنامه، افزایش بهره‌وری به گونه‌ای که علاوه بر تأمین برق

- 
1. Combined Heat &Power
  2. Demand Response

و حرارت مورد نیاز مشترکین ریز شبکه، مشکلات ناشی از عدم قطعیت تولید نیروگاه‌های مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر غیر قطعی را کاهش دهد.

بنابراین نوآوری‌های ارائه شده در این مقاله به شرح زیر می‌باشد:

- برنامه‌های پاسخ‌گویی بار و تولید همزمان برق و حرارت به صورت همزمان در مدیریت یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر غیر قطعی در نظر گرفته شده است.
- علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های فنی مبتنی بر پخش بار در شبکه مورد نظر، لحاظ شده است.

مدل‌سازی تولید این نیروگاه‌ها با روش تخمین نقطه‌ای صورت گرفته که برای حل بهینه از برنامه‌ریزی غیر خطی صحیح مختلط MINLP با حل گر SBB در نرم افزار گمز (GAMS) مدل‌سازی و استفاده شده است.

در ادامه مقاله در بخش سه، مدل‌سازی کامل اجزای ریز شبکه و منابع موجود در آن با حضور برنامه‌های پاسخ‌گویی بار ارائه شده است. در بخش ۳ فرمول نویسی ریاضی مربوط به بهینه‌سازی مدیریت انرژی ریز شبکه مذکور ارائه می‌شود و در بخش ۴، مدل پیشنهادی توسط سیستم تست مورد مطالعه اعمال شده و تأثیر اجرای برنامه‌های پاسخ‌گویی بار و واحدهای تولید همزمان برق و حرارت بررسی شده و نتایج نمونه‌های مطالعاتی با یکدیگر در بخش ۵ مقایسه شده است. در ادامه به بحث و بررسی شاخص‌های فنی و اقتصادی پرداخته شده است و تأثیر سود حاصل از فروش توان الکتریکی و حرارت ریز شبکه به مشترکین و شبکه اصلی بررسی شده است. در پایان، نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادات، ارائه شده است.

## ۲. مرواری بر کارهای پیشین

مقاله تحقیقاتی ملاحظت پیک حرفه، در سال ۲۰۱۳ به همراه همکاران با موضوع "برنامه‌ریزی یک نیروگاه مجازی تحت عدم قطعیت برای پیشنهاد در یک بازار روز پیش با استفاده از روش تخمین نقطه‌ای" است. در این مقاله یک رویکرد احتمالی مبتنی بر مشارکت واحدها با استفاده از روش برآورد نقطه برای مدل کردن عدم قطعیت قیمت بازار و منابع تولیدی جهت مشارکت یک VPP در بازار برق پیش رو در یک سیستم ۱۸ باسه استفاده شود [۱۰]. زیالونگ جین و همکاران در سال ۲۰۱۴ به بررسی و تحلیل توزیع اقتصادی و هماهنگ با ریز شبکه مبتنی بر CHP با منابع انرژی تجدیدپذیر پرداخته

است. آنها در مرحله اول، یک مدل ریاضی از ریز شبکه مبتنی بر CHP با تابع هزینه آن ارائه کرده‌اند.<sup>[۱۴]</sup> "تحلیل یک مدل جامع برای برنامه‌ریزی یک هاب انرژی برای تأمین نیازهای خنک کننده، گرمایش و الکتریکی ساختمان" توسط ایمان گرامی مقدم و همکاران نیز در سال ۲۰۱۵ پرداخته شده است. در هاب انرژی ارائه شده شامل عناصر مختلفی نظیر گرما و برق، پمپ الکتریکی، دیگ بخار، سرد کننده جذبی و ذخیره انرژی الکتریکی و حرارتی است [۶]. "بررسی پخش ترکیب گرما و توان با در نظر گرفتن ذخیره سازی انرژی خط لوله شبکه گرمایش منطقه‌ای" و شبیه‌سازی برای چندین سیستم آزمایشی توسط زیگانگ لی و همکاران در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفته تا فواید بالقوه برای روش پیشنهادی از نظر بهره‌برداری اقتصادی، استفاده از توان بادی، و همچنین فواید بالقوه برای سیستم‌های واقعی را بازگو کند [۱۵]. علیپور و محمدی ایوتلو نیز مقاله "زمان‌بندی تصادفی ریز شبکه‌های تجدیدپذیر و مبتنی بر CHP" را در سال ۲۰۱۵ ارائه نموده‌اند. در این مقاله، تأثیر برنامه‌ریزی ریز شبکه مبتنی بر CHP در حالات متصل به شبکه، جزیره‌ای و نیز اثربخشی کاربرد برنامه‌ی پاسخ‌گویی بار پیشنهادی در مطالعات مورد بررسی قرار داده‌اند [۴].

سید مصطفی نصرت آبادی و همکاران در سال ۲۰۱۷ "مروری کلی بر بررسی جامع مفاهیم ریز شبکه و نیروگاه‌های مجازی VPP برای مدیریت توزیع منابع انرژی در سیستم‌های قدرت" پرداخته، در این مقاله، مدیریت برنامه‌ریزی DER‌ها از جنبه‌های مختلف مانند تکنیک‌های مدل‌سازی، روش حل، قابلیت اطمینان، آلودگی، عدم قطعیت، پایداری، پاسخ‌گویی بار، و دیدگاه چند هدفه در چارچوب ریز شبکه و شبکه‌های مجازی مورد مطالعه قرار گرفته است [۹]. همچنین آقایی و علیزاده نیز به برنامه پاسخ به تقاضا در شبکه‌های هوشمند مجهرز به منابع انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۳ پرداخته‌اند [۳]. مسئله‌ی برنامه‌ریزی امنیت - مقید مشارکت واحدها، یکی از وظایف حساس در عملیات سیستم قدرت می‌باشد که با افزایش چشمگیر تولید انرژی الکتریکی از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و برنامه‌های بارهای پاسخگو، با مشکلاتی همچون عدم قطعیت‌های تولید و بار روبرو می‌باشد. این موضوع توسط آقایی و همکاران در سال ۹۷ بررسی شده است [۱].

### ۳. مدل سازی ریز شبکه

ساختار زیر ریز شبکه  $n$  باسه مورد مطالعه در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است. در این ساختار، دیزل ژنراتور، میکرو توربین، توربین بادی، سلول‌های خورشیدی، بارهای الکتریکی و حرارتی و

کنترل کننده مرکزی ریز شبکه در حالت جزیره‌ای و متصل به شبکه توسط کنترل کننده شبکه در نظر گرفته می‌شوند.

### ۳-۱. تابع هدف

تابع هدف مسئله مورد نظر، حداکثرسازی سود ریز شبکه با برقراری تأمین بار کل الکتریکی و حرارتی بوده که در واقع برابر با اختلاف مقدار درآمد و هزینه می‌باشد. تابع هزینه شامل هزینه تولید توان DG‌های قابل برنامه‌ریزی، هزینه مبادلات توان با بازار عدمه فروشی برق و هزینه تولید توان توسط منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. تابع درآمد نیز مقدار توان فروخته شده به مصرف کنندگان نهایی است.

$$\text{profit} = \sum_t (\text{Revenue}^t - \text{cost}^t) \quad (1)$$

$$\text{Revenue}^t = C_{D_{i,t}}^P + C_{D_{i,t}}^H \quad (2)$$

$$\text{Cost}^t = C_{DG_{i,t}}^P + C_{i,t}^{CHP} \pm C_{Grid_{i,t}}^P \quad (3)$$

$C_{D_{i,t}}^H$  و  $C_{D_{i,t}}^P$  در معادله (۲) بترتیب درآمد حاصل از فروش توان الکتریکی و توان حرارتی،  $\pm C_{Grid_{i,t}}^P$  در معادله (۳) نیز بترتیب هزینه حاصل از مصرف توان الکتریکی،  $C_{i,t}^{CHP}$ ،  $C_{DG_{i,t}}^P$  توان حرارتی و خرید از شبکه اصلی می‌باشد. علامت مثبت این متغیر به این معناست که ریز شبکه از شبکه بالادرست خود توان خریداری کرده و علامت منفی به این معناست که ریز شبکه به شبکه بالا دست توان می‌فروشد.

### ۲-۳. قیود و محدودیت‌های شبکه

به طور کلی قیودی که می‌بایست در طی زمان بهینه‌سازی مسئله در نظر گرفته شوند، شامل موارد ذیل می‌باشد:

$$\text{قیود مربوط به محدودیت‌های شبکه و پخش بار AC} \quad \circ$$

- قیود مربوط به امنیت درستی جواب‌های به دست آمده از مسئله بهینه‌سازی و تلفات
- قیود تولیدات پراکنده واحدهای تجدیدپذیر
- قیود واحدهای تولید توان حرارت CHP
- قیود برنامه پاسخ‌گویی بار و مدیریت سمت تقاضا

### - قیود پخش بار AC شبکه

محدودیت‌های شبکه که در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از: معادلات پخش بار شبکه، قیود ولتاژ و زاویه باس و ظرفیت اتصال به شبکه اصلی که به صورت معادلات زیر بیان می‌گردند.

$$P_{G,i}^t - P_{D,i}^t = \sum_j |V_i^t| |V_j^t| |Y_{ij}^t| \cos(\theta_{ij} - \delta_i^t + \delta_j^t) \quad (4)$$

$$Q_{G,i}^t - Q_{D,i}^t = \sum_j |V_i^t| |V_j^t| |Y_{ij}^t| \sin(\theta_{ij} - \delta_i^t + \delta_j^t) \quad (5)$$

$$P_{G,i}^t = P_{i,t}^{DG} + P_{i,t}^{chp} + P_{i,t}^{grid} + P_{i,t}^{sun} + P_{i,t}^{wind} \quad (6)$$

$$Q_{G,i}^t = Q_{i,t}^{DG} + Q_{i,t}^{chp} + Q_{i,t}^{grid} + Q_{i,t}^{sun} + Q_{i,t}^{wind} \quad (7)$$

$$V_{\min} \leq V_i \leq V_{\max} \quad (8)$$

$$-\delta_{\min} \leq \delta_{i,t} \leq \delta_{\max} \quad (9)$$

$$-Trc_i \leq P_{i,t}^{grid} \leq Trc_i \quad (10)$$

$$-Trc_i \leq Q_{i,t}^{grid} \leq Trc_i \quad (11)$$

در روابط (۴) و (۵) مقدارهای  $P_{D,i}^t$  و  $P_{G,i}^t$  توانهای اکتیو و راکتیو تولیدی توسط ژنراتورها و  $Q_{G,i}^t$  بارهای مصرفی اکتیو و راکتیو در ریز شبکه می‌باشند. همچنین مقدار  $\delta_i^t$  و  $V_i^t$  و  $V_j^t$  بازدهی محرکه می‌باشند. متغیر  $Y_{ij}^t$  نیز اندازه و زاویه ادمیتانس خط  $i-j$  به  $\theta_{ij}$  تعریف گشته‌اند. در معادلات (۶) و (۷) توان انتقالی ریز شبکه با شبکه اصلی  $P_{i,t}^{sun}$  و  $Q_{i,t}^{grid}$  توان تولیدی واحدهای خورشیدی و بادی در زمان  $t$  در معادلات (۱۰) و (۱۱) ظرفیت انتقالی توان الکتریکی در باس آام با شبکه اصلی است.

### - قیود امنیت و درستی جواب

محاسبه تلفات شبکه از معادلات زیر حاصل شده:

$$P_{loss}^t = S_{base} * \sum_i \sum_j V_i V_j Y_{ij} \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (11)$$

$$P_{loss}^t = S_{base} * \sum_i \sum_j V_i V_j Y_{ij} \cos(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (12)$$

$$Q_{loss}^t = S_{base} * \sum_i \sum_j V_i V_j Y_{ij} \sin(\theta_{ij} - \delta_i + \delta_j) \quad (13)$$

معادلات تعادل توان تولیدی مصرفی با تلفات شبکه:

$$P_{loss}^t = P_{G,i}^t - P_{i,t}^{DG} + P_{i,t}^{chp} + P_{i,t}^{grid} + P_{i,t}^{sun} + P_{i,t}^{wind} \quad (14)$$

$$Q_{loss}^t = Q_{G,i}^t - Q_{i,t}^{DG} + Q_{i,t}^{chp} + Q_{i,t}^{grid} + Q_{i,t}^{sun} + Q_{i,t}^{wind} \quad (15)$$

در معادلات فوق  $P_{i,t}^{chp}$  توان الکتریکی تولیدی واحد CHP در باس آام در زمان  $t$  می‌باشد.

## – قیود تولیدات پراکنده واحدهای DG

با توجه به ظرفیت تولید واحدهای DG محدودیت‌های ذیل در نظر گرفته می‌شود:

$$\begin{aligned} P_{i,t}^{DG} &\leq P_{i,t}^{\max} * I^{DG} \\ P_{i,t}^{DG} &\geq P_{i,t}^{\min} * I^{DG} \\ Q_{i,t}^{DG} &\leq Q_{i,t}^{\max} * I^{DG} \\ Q_{i,t}^{DG} &\geq Q_{i,t}^{\min} * I^{DG} \end{aligned} \quad (16)$$

$$Rdn^{DG} \leq P_{i,t}^{DG} - P_{i,t-1}^{DG} \leq Rup^{DG} \quad (17)$$


Rup برابر با نرخ شیب افزایشی و Rdn نرخ شیب کاهشی تولید واحدهای DG و  $I^{DG}$  ضریب باینری معادلات که نشان‌دهنده مشارکت واحدها در تولید می‌باشد.

## – قیود و محدودیت‌های سیستم CHP

در سیستم CHP، برق و گرمایی به طور مستقل تولید نمی‌شود، بلکه تولید هر یک از آن‌ها بر روی دیگری تأثیر می‌گذارد. این وابستگی با استفاده از یک منطقه قابل اجرا برای هر CHP نشان داده می‌شود. در واقع، سیستم CHP می‌تواند تولید برق و حرارت را در این منطقه کنترل کند. شکل (۲-۳) نشان‌گر ناحیه عملکرد قابل بهره برداری<sup>۱</sup> (FOR) تولید همزمان واحد پیشنهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقاط A-F گوشش‌های منطقه قابل بهره برداری است که نقاط کار سیستم CHP رخ می‌دهد. از آن‌جا که این منطقه FOR در شکل (۲-۳) به عنوان غیر محدب در نظر گرفته شده است. بنابراین، نمی‌توان آن را با محدودیت خطی معمول توصیف کرد. روش‌های تقسیم‌بندی برای مدل‌سازی مناطق غیر محصور شامل روش برشگوش استفاده می‌شود [۷]، که در آن ناحیه غیر محدب به چند قسمت محدب تقسیم می‌شود. این روش نیز توسط مرجع [۱۱] استفاده شده است. معادلات

1. Fsaible operating region

خطی خاص محدوده قابل بهره‌برداری را توصیف می‌کند. محدوده بهره‌برداری غیر محدب سیستم CHP به دو ناحیه محدب، I, II تقسیم می‌شوند.

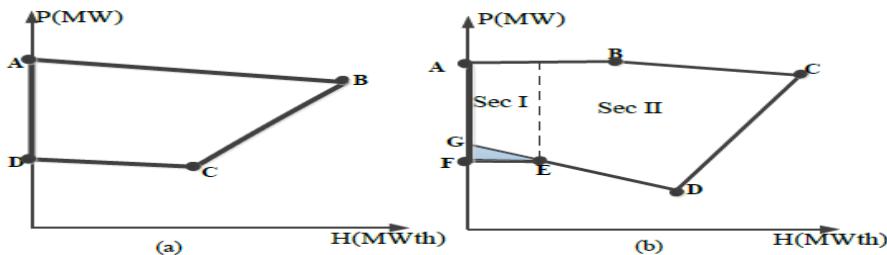

شکل ۲-۳ ناحیه کارکرد توان - حرارت برای یک واحد CHP، (a) نوع ۱، (b) نوع ۲.

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,A}^{CHP} - \frac{P_{i,A}^{CHP} - P_{i,B}^{CHP}}{H_{i,A}^{CHP} - H_{i,B}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,A}^{CHP}) \leq 0 \quad (18)$$

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,B}^{CHP} - \frac{P_{i,B}^{CHP} - P_{i,C}^{CHP}}{H_{i,B}^{CHP} - H_{i,C}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,B}^{CHP}) \geq -M \quad (19)$$

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,C}^{CHP} - \frac{P_{i,C}^{CHP} - P_{i,D}^{CHP}}{H_{i,C}^{CHP} - H_{i,D}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,C}^{CHP}) \geq -M \quad (20)$$

$$0 \leq H_{i,t}^{CHP} \leq H_{i,B}^{CHP} \quad (21)$$

$$0 \leq P_{i,t}^{CHP} \leq P_{i,A}^{CHP} \quad (22)$$

که در آن،  $M$  نشان دهنده یک عدد بوده و اندیس‌های A، B، C و D چهار نقطه‌ی حاشیه‌ای FOR در نوع اول از واحد CHP می‌باشند. معادله (۱۸)، ناحیه‌ی زیر منحنی را فرمول‌بندی می‌کند. معادله (۱۹) ناحیه‌ی زیر منحنی BC را مدل‌سازی می‌کند، و ناحیه بالای منحنی CD، پیاده‌سازی معادله (۲۰) را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۲-۳b دیده می‌شود، FOR نوع دو، غیر محدب است و می‌تواند

به دو زیرناحیه‌ی محدب I و II تقسیم شود. نوع ۲ از FOR، در ناحیه‌ی مرزی ABCDEFG محسوس شده است. در این مورد با پیاده‌سازی فرمول‌بندی سنتی، مانند اولین نوع فرمول‌بندی FOR، ناحیه‌ی خاکستری (FEG) در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، FOR غیرمحدب به دو زیرناحیه‌ی محدب I و II تقسیم خواهد شد. معادلات (۲۳-۳۰) زیر برای مدل‌سازی FOR واحد CHP نوع ۲ در مسأله‌ی زمان‌بندی در نظر گرفته شده‌اند [۵]:

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,B}^{CHP} - \frac{P_{i,B}^{CHP} - P_{i,C}^{CHP}}{H_{i,B}^{CHP} - H_{i,C}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,B}^{CHP}) \leq 0 \quad (23)$$

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,C}^{CHP} - \frac{P_{i,C}^{CHP} - P_{i,D}^{CHP}}{H_{i,C}^{CHP} - H_{i,D}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,C}^{CHP}) \geq 0 \quad (24)$$

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,E}^{CHP} - \frac{P_{i,E}^{CHP} - P_{i,F}^{CHP}}{H_{i,E}^{CHP} - H_{i,F}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,E}^{CHP}) \geq -M \quad (25)$$

$$P_{i,t}^{CHP} - P_{i,E}^{CHP} - \frac{P_{i,D}^{CHP} - P_{i,E}^{CHP}}{H_{i,D}^{CHP} - H_{i,E}^{CHP}} (H_{i,t}^{CHP} - H_{i,D}^{CHP}) \geq -M \quad (26)$$

$$H_{i,t}^{CHP} - H_{i,E}^{CHP} \geq -M \quad (27)$$

$$H_{i,t}^{CHP} - H_{i,E}^{CHP} \leq M \quad (28)$$

$$0 \leq H_{i,t}^{CHP} \leq H_{i,C}^{CHP} \quad (29)$$

$$0 \leq P_{it}^{CHP} \leq P_{i,A}^{CHP} \quad (30)$$

در نوع دوم، اندیس‌های A، B، C، D، E و F، نقاط گوشه‌ای FOR مربوط به شکل b-۱ را نشان می‌دهند. معادله‌ی (۲۳) ناحیه زیر منحنی BC را نشان می‌دهد. ناحیه بالای CD با استفاده از معادله

(۲۶) تشریح شده است. ناحیه بالای منحنی‌های EF و DE با استفاده از (۲۵) و (۲۶) تعریف می‌شوند. همچنین معادلات (۲۷) و (۲۸) کارکرد CHP در ناحیه I و II نوع غیر محدب را مشخص می‌کند.

#### - تابع هزینه سیستم CHP

تابع هزینه سیستم CHP برای برق و تولید گرما بر اساس [۱۲] به عنوان معادله (۳۱) در نظر گرفته شده است.

$$F_{CHP}(t) = f(P^{CHP}, H^{CHP}, t) = a.(P^{CHP}(t))^2 + b.(P^{CHP}(t)) + c.(H^{CHP}(t))^2 + d.H^{CHP}(t) + e.P^{CHP}(t).H^{CHP}(t) + g \quad (31)$$

### ۳-۳. مدل‌سازی تعادل بار الکتریکی با در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی بار

برنامه‌پاسخ‌گویی بار امکان تغییر زمان مصرف توان الکتریکی از زمان‌های قیمت بالا به زمان‌های قیمت کم را فراهم می‌کند. تعادل بار الکتریکی در زمان برنامه‌ریزی پس از اعمال برنامه پاسخ‌گویی بار ( $P_{DR}^t$ ) به صورت زیر ارائه می‌شود:

$$P_{DR}^t = P_{load}^t + ldr^t \quad (32)$$

$$ldr^t = DR^t \times P_{load}^t \quad (33)$$

که  $P_{load}^t$  بار مصرفی ریز شبکه قبل از برنامه پاسخ‌گویی بار،  $DR^t$  درصد تغییر بار مجاز می‌باشد. مجموع تغییر مصرف توان الکتریکی  $ldr^t$  در طول بازه زمانی برنامه‌ریزی شده صفر است که به صورت معادله زیر بیان می‌شود:

$$\sum_t^{24} ldr^t = 0 \quad (34)$$

همچنین میزان تغییر مصرف توان الکتریکی در هر یک از بازه‌های زمانی برنامه‌ریزی به مقادیر کمینه و بیشینه خود محدود می‌شود:

$$DR_{\min}^t < DR^t < DR_{\max}^t \quad (35)$$

### ۴-۳. مدل سازی عدم قطعیت مرتبه با تولید DG‌های اتفاقی

روش تخمین نقطه‌ای به عنوان یک روش مدل سازی عدم قطعیت کارا و مقاوم که دارای سطح قابل قبولی از سادگی و دقت است شناخته می‌شود [۱۳]. در این روش تنها برخی گشتاورهای احتمالاتی مانند (میانگین، واریانس و ...) مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطلاعات آماری فراهم شده به وسیله این گشتاورهای اولیه نقاط تمرکز نامیده می‌شوند. با استفاده از این نقاط و تابعی که متغیرهای ورودی و خروجی را به هم مربوط می‌کند، اطلاعات عدم قطعیت مربوط به متغیرهای تصادفی خروجی مسئله به دست می‌آید. یک نوع خاص از این روش به نام روش تخمین دو نقطه‌ای تنها نیاز به  $m \times m$  بار شبیه‌سازی جهت مدل سازی  $m$  پارامتر غیر قطعی دارد [۸]. بر مبنای این روش به ازای هر یک از  $m$  پارامتر غیر قطعی، دو نقطه تمرکز در نظر گرفته می‌شود. سپس مسئله بهینه‌سازی  $m \times m$  بار به صورت قطعی حل می‌شود. در هر بار حل، یک نقطه تمرکز مربوط به یکی از پارامترهای غیر قطعی به همراه مقدار میانگین سایر پارامترهای غیر قطعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای خروجی استخراج می‌شود. روند مدل سازی پارامترهای غیر قطعی با جزئیات در زیر آمده است. فرض کنید  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_l, \dots, x_m\}$  یک متغیر تصادفی با مقدار میانگین  $\mu_{x_l}$  و انحراف معیار  $\sigma_{x_l}$  می‌باشد.  $Z$  یک کمیت تصادفی تابع  $X$  است ( $Z = F(X)$ ). هر کدام از نقاط تمرکز متغیرهای  $x_l$  می‌توانند به وسیله یک مکان ( $x_{l,s}$ ) و یک وزن ( $w_{l,s}$ ) تعریف شوند. در تخمین دونقطه‌ای تابع  $F$  تنها می‌بایست  $s$  بار برای هر  $x_l$  در نقاط شامل امین مکان  $x_l$  و میانگین متغیرهای باقی مانده ( $\mu_{x_l}$ ) محاسبه شود. بنابراین، مجموع تعداد محاسبات تابع  $F$  برابر با  $2 \times m$  خواهد بود.

$$x_{l,s} = \mu_{x_l} + \zeta_{l,s} \cdot \sigma_{x_l} \quad (36)$$

$$\zeta_{l,1} = \frac{\lambda_{l,3}}{2} + \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{l,3}}{2}\right)^2}, \quad \zeta_{l,2} = \frac{\lambda_{l,3}}{2} - \sqrt{m + \left(\frac{\lambda_{l,3}}{2}\right)^2} \quad (37)$$

$$w_{l,1} = -\frac{\zeta_{l,2}}{m(\zeta_{l,1} - \zeta_{l,2})}, \quad w_{l,2} = \frac{\zeta_{l,1}}{m(\zeta_{l,1} - \zeta_{l,2})} \quad (38)$$

که در آن  $\lambda_{l,3}$  مقدار عدم تقارن متغیر  $l$  را نشان می‌دهد:

$$\lambda_{l,3} = \frac{E\left[\left(x_l - \mu_{x_l}\right)^3\right]}{\left(\sigma_{x_l}\right)^3} \quad (39)$$


در هر محاسبه، یکی از متغیرها به همراه یکی دیگر از متغیرها انتخاب شده و اطلاعات آماری و متغیر خروجی بدست می‌آیند.  $Z_{l,3} = F(x_{l,1}, x_{l,2}, \dots, x_{l,s}, \dots, x_{m,s})$  که بردار متغیرهای خروجی تصادفی مربوط به  $S$  امین نقطه تمرکز متغیر ورودی تصادفی بوده نشان دهنده رابطه غیر خطی بین متغیرهای ورودی و خروجی است. شرایط اولیه متغیرهای تصادفی خروجی که باید تعیین شوند عبارتند از:

$$E(Z) \equiv E(Z) + \sum_s w_{l,s} \cdot Z_{l,s} \quad (40)$$

#### ۴. شبیه‌سازی و نتایج عددی

جدول ۱. حداکثر ظرفیت تبادلی بار الکتریکی ریز شبکه با شبکه اصلی

BUS(i)	Transportation capacity (Trci) Mw
۱	۲
۲۰	۰/۴
۲۹	۰/۶

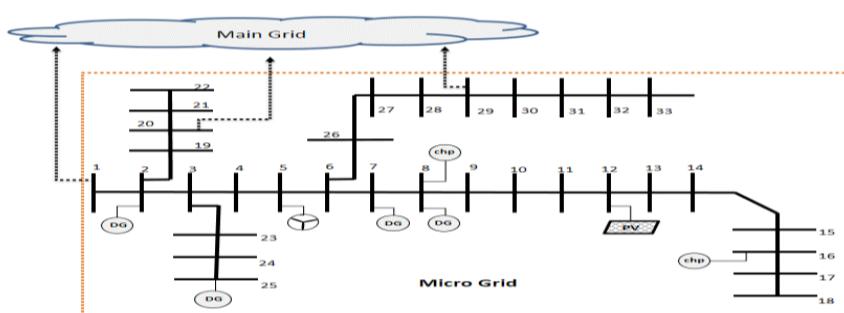


## شکل ۱-۴. شماتیک ریز شبکه ۳۳ باسه مورد مطالعه

در این مقاله بهینه کردن برنامه ریزی ۲۴ ساعته شبکه توزیع ۳۳ باسه مطابق استاندارد IEEE 33 [۱۵BUS SYSTEM DATA] در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر، با پاسخ‌گویی بار بررسی شده است. واحدهای تولیدی ریز شبکه مورد مطالعه شامل چهار دستگاه تولید توان الکتریکی DG، دو دستگاه نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت (CHP)، یک نیروگاه بادی و یک نیروگاه خورشیدی (فتوولتائیک) که ریزشبکه از باس‌های ۱، ۲۰ و ۲۹ به شبکه اصلی متصل می‌باشد. شکل ۱-۴ شبکه مورد نظر که به صورت متصل به شبکه سراسری در نظر گرفته شده است را نشان می‌دهد که امکان فروش توان الکتریکی یا خرید آن را از بازار برق دارد. جدول ۱ محدودیتهای انتقال توان الکتریکی ریزشبکه با شبکه اصلی را نشان می‌دهد. ۴ واحد تولید پراکنده DG در در باس‌های ۲۵، ۲۷، ۸ ریزشبکه دیده شده که اطلاعات فنی و اقتصادی آن‌ها در جدول ۲ نشان داده شده است. همچنین برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در برنامه ریزی بهینه شبکه متصل به بازار برق مطالعه شده و تأثیر آن روی نتایج حاصل بررسی شده است. رفتار تولیدهای تصادفی این واحدها در فرمول سازی برنامه با استفاده از روش برآورد دو نقطه‌ای در طول ۲۴ ساعت در جدول ۳ نشان داده می‌شود. که St.De میزان انحراف معیار واحدها در هر ساعت را بیان می‌کند. با اضافه و کم نمودن انحراف معیار واحدها در ساعات مختلف طول روز احتمال حد بالا و پایین تولید هر واحد در هر ساعت به دست می‌آید. نمودارهای (۴-۳) و (۴-۴) میزان بار الکتریکی مورد نیاز و قیمت آن در ۲۴ ساعت را نشان می‌دهد.


جدول ۲. مشخصه واحدهای تولید پراکنده الکتریکی DG

باس	Pmin (MW)	Pmax (MW)	CDG (\$/MWH)	Rup (MW/H)	Rdn (MW/H)	SUC (\$)	SDC (\$)
۲	۰/۰۵	۰/۴	۲۷	۰/۲	۱	۲۰	۲۵
۷	۰/۰۴	۰/۵	۴۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۲۰	۲۵
۸	۰/۰۲	۰/۵۵	۳۵	۰/۲۵	۰/۲۵	۵۰	۲۵
۲۵	۰/۰۵	۰/۷	۵۰	۰/۷۰	۰/۷۰	۰	۰

مأخذ: نتایج تحقیق

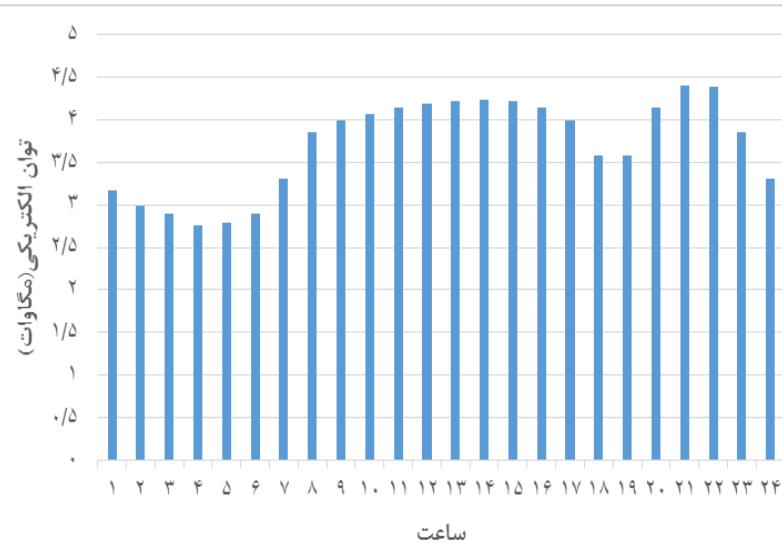

نمودار ۳-۴. قیمت بار الکتریکی ساعتی پیش بینی شده ریز شبکه

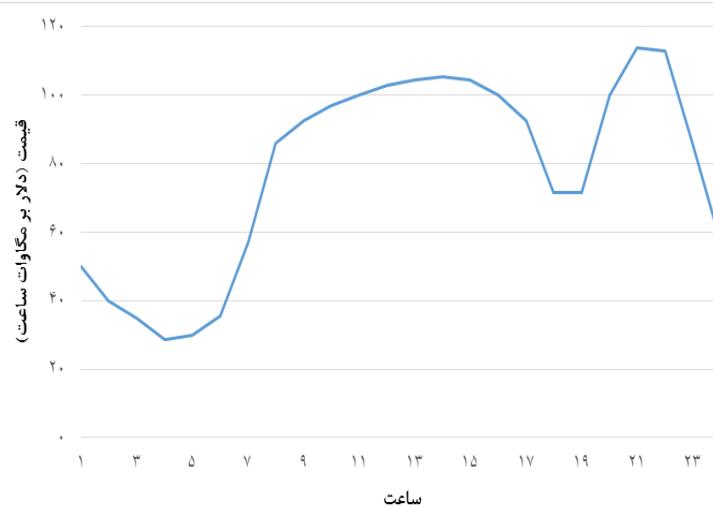

نمودار ۴-۴. تقاضای بار الکتریکی ساعتی ریز شبکه روز

جدول ۳. ظرفیت تولید توان الکتریکی و انحراف معیار در نیروگاههای بادی و فتوولتائیک

زمان	توان واحد بادی Pwind				توان واحد خورشیدی (Psun)				زمان	توان واحد بادی Pwind				توان واحد خورشیدی (Psun)			
	P(kw)	St.De	P(kw)	St.De	P(kw)	St.De	(kw)	(kw)		P(kw)	St.De	P(kw)	St.De	(kw)	(kw)		
		(kw)															
۱	۴۳	۹		۰		۰			۱۳	۵۷	۱/۲	۸۷	۱/۷۴				
۲	۴۳	۹		۰		۰			۱۴	۶۷	۱/۴	۹۵	۱/۹				
۳	۴۳	۹		۰		۰			۱۵	۹۰	۱/۸	۸۸	۱/۹				
۴	۳۲	۷		۰		۰			۱۶	۹۷	۱/۸	۷۹	۱/۶				
۵	۳۷	۷		۰		۰			۱۷	۹۶	۱/۸	۵۳	۱/۳				
۶	۴۲	۸۵		۰		۰			۱۸	۱۰۰	۲/۱	۵۳	۱/۳				
۷	۴۸	۱		۰		۰			۱۹	۹۸	۱/۸	۳	۱				
۸	۴۲	۹		۱۱		۸۵			۲۰	۹۸	۱/۸	۰	۰				
۹	۴۲	۹		۳۰		۹			۲۱	۱۰۰	۲/۱	۰	۰				
۱۰	۵۷	۱/۵		۴۹		۹			۲۲	۱۰۰	۲/۱	۰	۰				
۱۱	۴۸	۱		۶۷		۱/۴			۲۳	۱۰۰	۲/۱	۰	۰				
۱۲	۵۷	۱/۵		۶۹		۱/۵			۲۴	۱۰۰	۲/۱	۰	۰				


مأخذ: نتایج تحقیق

که SDC در جدول (۲) به ترتیب هزینه روشن شدن و هزینه خاموش شدن، Rup، Rdn نیز نرخ شبی افزایشی و کاهشی تولید واحدها و Pmin، Pmax حداکثر و حداقل توان الکتریکی واحدهای DG در ریزشیک می‌باشد. با توجه به ظرفیت محدود CHP‌ها حداقل و حداکثر میزان تولید برق و حرارت این دو CHP در جدول ۴ داده شده است. در جدول ۵ ضرایب ثابت تابع هزینه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت در باس‌های ۸ و ۱۶ داده شده است. هزینه هر مگاوات حرارتی بطور ثابت برابر ۱۰ واحد در طول ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده است. واحدهای تجدیدپذیر فتوولتائیک و بادی دو واحد با تولید غیرقطعی می‌باشند. یعنی با وزش باد یا تابش خورشید تولید آنها تعیین می‌شود. نمودار ۴-۴ میزان بار حرارتی پیش‌بینی شده مشترکین در طول یک شب‌نه روز داده شده است [۶]. طبق این نمودار، پیک مصرف حرارتی (Hmax) با پیک بار الکتریکی در نمودار (۲-۴) همزمان می‌باشند.

جدول ۴. محدوده توان واحدهای CHP تولید همزمان برق و حرارت


CHPi	Pmin (MW)	Pmax (MW)	Hmax (MWth)
۸	۰/۸۱	۲/۴۷	۱/۸
۱۶	۰/۴۰	۱/۲۵۸	۱/۳۵۶

مأخذ: نتایج تحقیق

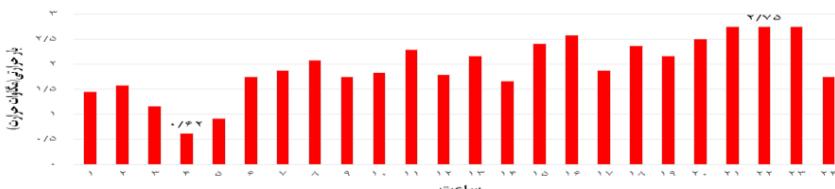


نمودار ۴-۴. تقاضای بارحرارتی پیش‌بینی شده در یک شبکه روز

نمودارهای ۴-۵ و ۴-۶ بترتیب مشخصه ناحیه کارکرد دو نوع واحد CHP نوع محدب و غیرمحدب در باس‌های ۸ و ۱۶ ریز شبکه نمایش داده می‌شوند. همان طور که در نمودارها نشان داده شده است حداکثر توان حرارتی CHP متصل به باس‌های ۸ و ۱۶ بترتیب  $1/8$  و  $1/356$  مگاوات‌ترmal و حداقل توان الکتریکی هر دو باس نیز بترتیب  $2/48$  و  $2/256$  مگاوات می‌باشد.

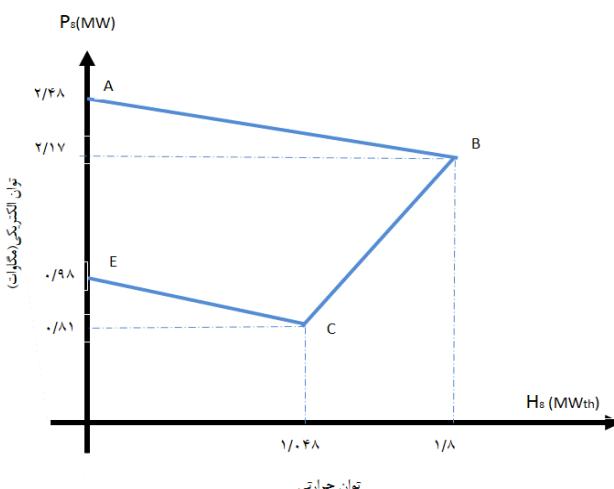

شکل ۴-۶. ناحیه کارکرد توان - حرارت برای واحد CHP متصل به باس ۱۶

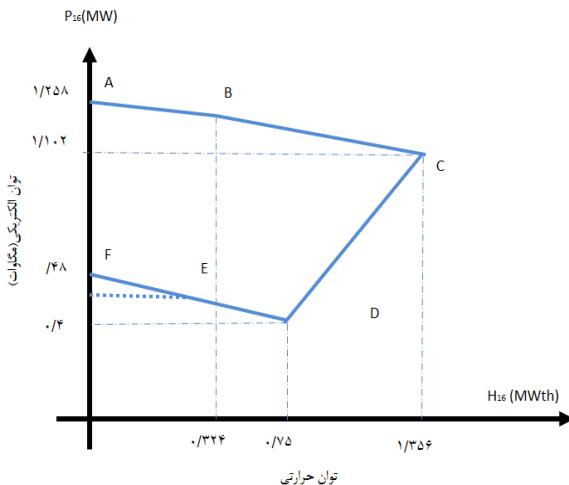

شکل ۴-۵. ناحیه کارکرد توان - حرارت برای واحد CHP متصصل به باس ۸

جدول ۵. ضوابط تابع هزینه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت

CHP(i)	a	b	c	d	e	F
۸	۰/۰۴۳۵	۳۶	۱۲/۵	۰/۰۲۷	۰/۶	۰/۰۱۱
۱۶	۰/۰۳۴۵	۱۴/۵	۲۶/۵	۰/۰۳	۴/۲	۰/۰۳۱

مأخذ: نتایج تحقیق

## ۵. سناریوهای

در این مقاله در ۴ حالت زیر، بررسی سناریوهای مختلف صورت گرفته است. که حالت‌های مختلف با و بدون وجود CHP و پاسخ‌گویی‌بار در بازه‌های مختلف، افزایش و کاهش انحراف معیار از میزان تولید واحدهای خورشیدی و بادی بررسی می‌گردد. نتایج سود حاصل شرایط مختلف در جدول ۶ آورده شده است.

۱. حالت اول: بدون در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی‌بار و بدون درمدار بودن منابع CHP

۲. حالت دوم: بدون در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی‌بار و با درمدار بودن منابع CHP

۳. حالت سوم: با در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی‌بار و بدون درمدار بودن منابع CHP

۴. حالت چهارم: با در نظر گرفتن برنامه پاسخ‌گویی‌بار و با درمدار بودن منابع CHP

### ۵-۱. حالت اول بدون پاسخ‌گویی باز و بدون CHP

با توجه به جدول ۳ در هر ۴ حالت مختلف میزان تولید برای واحد فتوولتائیک و بادی با انحراف معیار آن در نظر گرفته شده است. در حالت اول بدون حضور CHP و بدون برنامه پاسخ‌گویی باز، ماکزیمم سود ریز شبکه به میزان ۲۱۸۵/۷۱۳۳ واحد به دست آمده است. نمودار ۵-۱ زیر میزان مشارکت واحدها و خرید توان الکتریکی از شبکه اصلی را در این حالت نشان می‌دهد. طبق این نمودار ریز شبکه تمایل دارد بیشترین میزان باز را در زمان پیک مصرف از شبکه اصلی از طریق باس ۱ خریداری نماید. همچنین حضور منبع بادی و فتوولتائیک در طول ۲۴ ساعت به طور قابل قبولی تولید دارند. در این وضعیت با توجه به بازده بالای منبع خورشیدی در طول روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ تولید توان الکتریکی در باس ۱۲ داشته است.

### ۵-۲. حالت دوم بدون پاسخ‌گویی باز و با CHP

نمودار (۵-۲) زیر میزان مشارکت واحدها و خرید توان الکتریکی از شبکه اصلی را در حالت دوم با حضور CHP‌ها و بدون برنامه پاسخ‌گویی باز را نشان می‌دهد. در این حالت با توجه به حضور CHP‌ها بازده بالا در باس‌های ۸ و ۱۶، ریز شبکه تمایل به فروش توان اکتیو الکتریکی به شبکه اصلی با درآمد ۲۶۸۱/۵۵ واحد داشته و طبق جدول ۶ میانگین تولید در نیروگاه‌ها، بیشترین سود به میزان ۵۶۰۷/۰۲۵۶ واحد حاصل می‌شود. میزان درآمد حاصل از فروش باز توان اکتیو و باز حرارتی طبق جدول ۷ به ترتیب برابر ۷۴۹۲/۰۰ و ۴۸۲/۴۰ واحد می‌باشد.


### ۵-۳. حالت سوم با پاسخ‌گویی باز و بدون CHP

در حالت سوم ریز شبکه، منابع CHP خاموش بوده ولی ریز شبکه از برنامه پاسخ‌گویی باز استفاده می‌کند. نمودار (۵-۳) میزان تولیدات منابع در این حالت را نشان می‌دهد. شکل (۵-۵) نمودار باز مصرفی با اجرای برنامه پاسخ‌گویی باز را که تنظیمه باز را با تغییر الگوی مصرف و شیفت پیدا کردن منحنی باز سبب مسطح شدن میزان مصرف باز در ۲۴ ساعت شده است را نشان می‌دهد. با توجه به این شکل پیک‌سایی به صورتی که هزینه ریز شبکه بهینه شود صورت گرفته و باز ساعت‌اوج مصرف توان الکتریکی از ساعت ۲۱ الی ۲۳ کاهش یافته است. در مقایسه حالت سوم با حالت اول میزان


درآمد ریز شبکه با اجرای برنامه پاسخ‌گویی بار به ۲۱۹۶/۴۲۴۳ واحد افزایش داشته که سبب سود واحدی نسبت به حالت اول می‌باشد.

#### ۴-۵. حالت چهارم با برنامه پاسخ‌گویی بار و با در مدار بودن CHP


در حالت کلی ریز شبکه یعنی با حضور منابع CHP‌ها و با اجرای برنامه پاسخ‌گویی بار نمودار میله‌ای طبق شکل (۴-۵) صورت می‌پذیرد. در این حالت با توجه به تولید منابع CHP‌ها با بازده بالا، ریز شبکه تمایل بیشتری به فروش بار الکتریکی به شبکه اصلی دارد. در این مورد میزان سود ریزشبکه ماکریم شده و طبق جدول ۶ میانگین سود ۵۶۱۷/۷۰۶ واحدی بهدست آمده است که مقادیر سود و هزینه این حالت در جدول ۶ قابل مقایسه می‌باشند. میزان مشارکت واحدهای CHP تولید حرارت طبق نمودار (۶-۵) بیشترین سهم تولید مربوط به CHP باس ۸ به علت پایین بودن هزینه تولید آن می‌باشد. میزان میانگین ولتاژ باس‌هادر ۲۴ ساعت و تلفات ریز شبکه نیز در این حالت در مدار بودن تمامی واحدها با اجرای برنامه پاسخ‌گویی بار در نمودارهای ۷-۵ و ۸-۵ قابل مشاهده می‌باشد. طبق نمودار ۷-۵ حتی در پیک مصرف بار الکتریکی ولتاژ ریزشبکه از ۹۸٪ پرینونیت پایین‌تر نرفته است. همچنین میزان تلفات ریزشبکه با اجرای پخش‌بار اقتصادی آن به طور متوسط در محدوده ۳/۵ درصد قرار دارد.

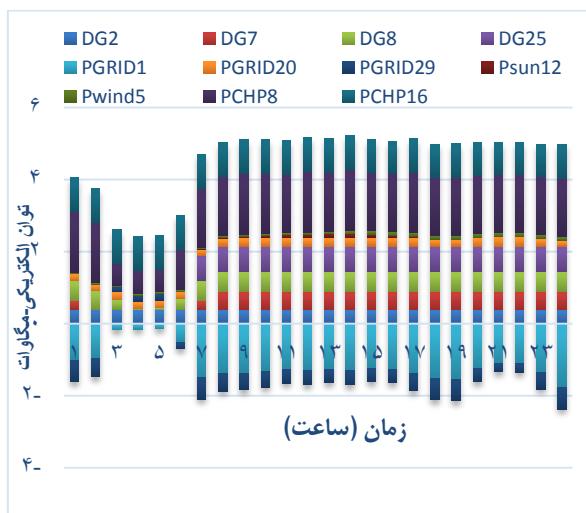


شکل ۱-۵. میانگین مشارکت تأمین بار الکتریکی واحدها بدون حضور منابع CHP و بدون اجرای برنامه پاسخ‌گوئی بار

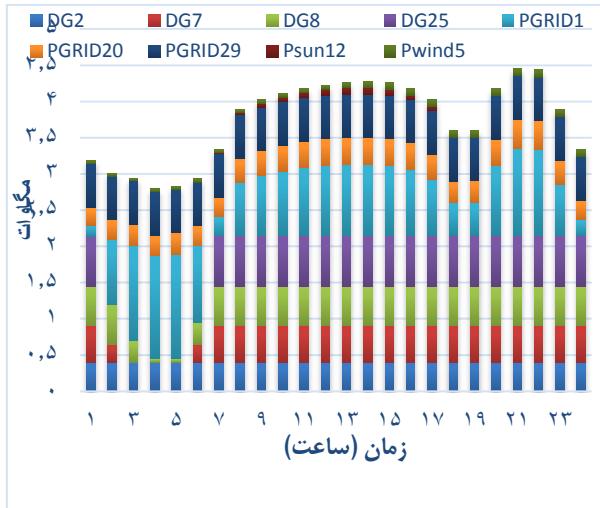


شکل ۵-۲. نمودار میانگین مشارکت تأمین بار الکتریکی واحدها با منابع CHP و بدون برنامه پاسخ‌گوئی بار

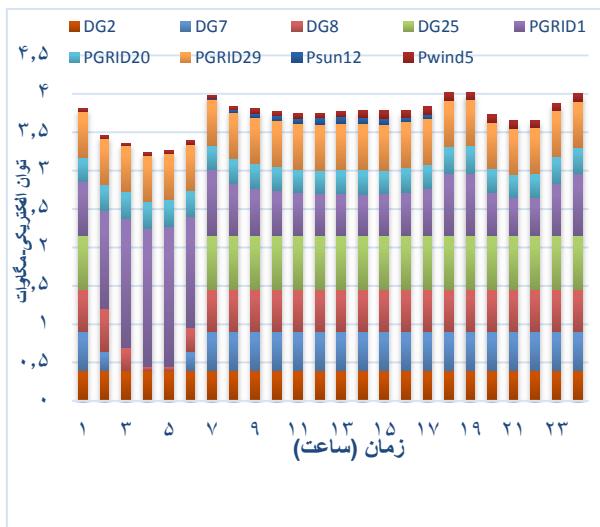


شکل ۵-۳. نمودار میانگین مشارکت تأمین بار الکتریکی واحدها با منابع CHP و با برنامه پاسخ‌گوئی بار

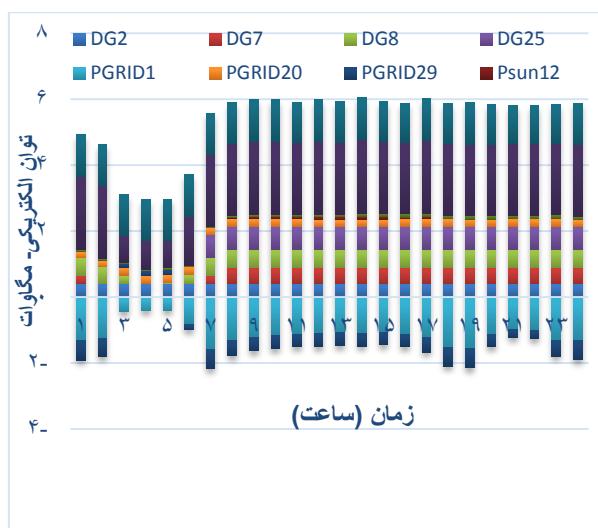


شکل ۵-۴. نمودار میانگین مشارکت تأمین بار الکتریکی واحدها با حضور منابع CHP و با برنامه پاسخ‌گوئی بار

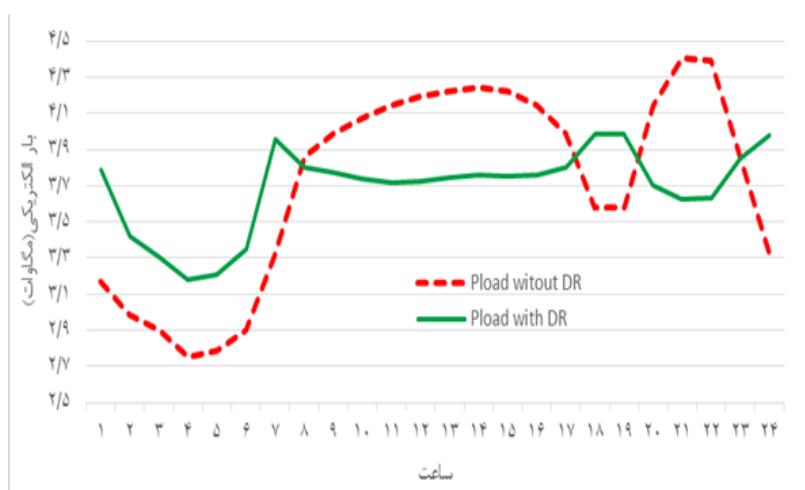


شکل ۵-۵. نمودار بار مصرفی در ۲۴ ساعت با اجرای برنامه پاسخ‌گوئی بار

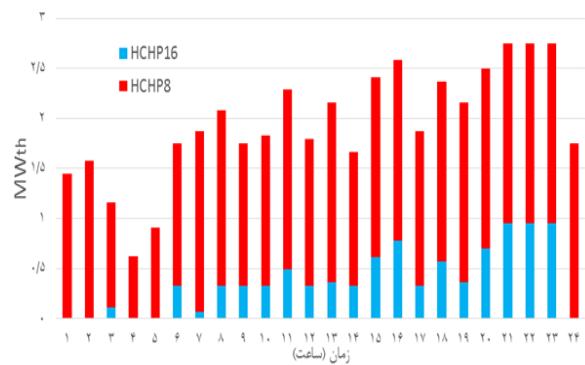

شکل ۵-۶ مشارکت واحدهای CHP باس‌های ۸ و ۱۶ در تأمین بار حرارتی

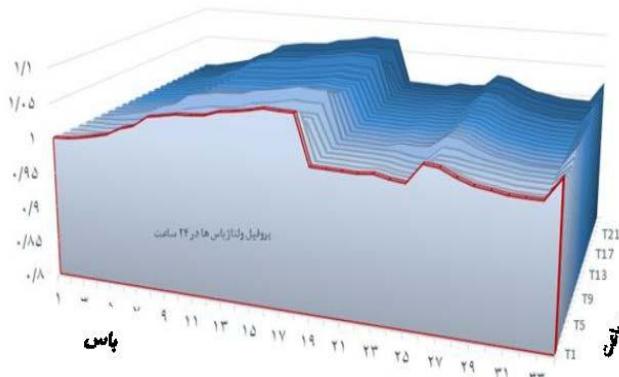

شکل ۵-۷. میانگین ولتاژ باس‌ها به پریونیت در ۲۴ ساعت

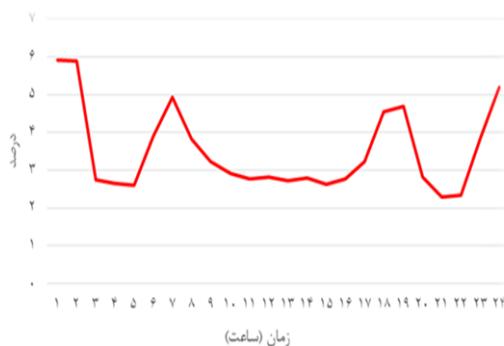

شکل ۵-۸. درصد تلفات ریز شبکه

جدول ۶. نتایج سود حاصله ریز شبکه در ۴ حالت

حالت مورد مطالعه	۱	۲	۳	۴
سود ریز شبکه	۲۱۸۵/۷۱۳۳	۵۶۰۷/۲۵۶	۲۱۹۴/۴۲۴۳	۵۶۱۷/۷۰۶۷

جدول ۷. هزینه‌ها و درآمد حاصل در حالات مختلف ریز شبکه در ۲۴ ساعت

STUDY CASES	Load Income(\$)	Heat Income(\$)	Grid Cost(\$)	DG Cost(\$)	CHP Cost(\$)
۱	۷۴۹۲	—	۳۴۳۶/۱۰	۱۸۷۰/۱۹	—
۲	۷۴۹۲	۴۸۲/۴۰	-۲۶۸۱/۵۵	۱۷۳۵/۱۰	۳۲۹۵/۸۳
۳	۷۱۸۵/۸۱	—	۳۱۲۰/۱۴	۱۸۷۱/۲۵	—
۴	۷۶۱۶/۲۹	۴۸۲/۴۰	۲۵۶۷/۹۴	۱۷۳۵/۱۰	۳۲۹۵/۸۳

با توجه به جدول ۶ طبق انتظار در حالت تولید CHP‌ها و با برنامه پاسخ‌گویی بار و درنظر گرفتن انحراف معیار تولید واحد بادی، و فتوولتائیک بیشترین سود، و در حالت خاموش بودن واحدهای CHP و بدون برنامه پاسخ‌گویی بار، کمترین سود حاصل نصیب ریز شبکه می‌گردد. میزان هزینه و درآمد نتایج پخش بار در سناریوهای مختلف در جدول ۷ داده شده است. با مقایسه حالت چهارم با مورد دوم یعنی در مداربودن CHP‌ها مشاهده می‌شود که با اجرای برنامه پاسخ گویی بار به میزان ۱۰/۶۸۱۱ واحد به سود ریز شبکه اضافه می‌گردد که درآمد Load Income حاصل از فروش بار الکتریکی، Heat Income درآمد فروش بار حرارتی، Grid Cost هزینه مبادله ریز شبکه با شبکه اصلی است که عدد منفی در برخی سناریوها نتیجه خرید شبکه اصلی از CHP Cost و DG Cost است. همچنین Relyability در آمد ریز شبکه گردیده است. به ترتیب میزان هزینه تولید CHP و DG می‌باشد.

## ۶. نتیجه‌گیری

مدیریت انرژی یک ریز شبکه که از منابع انرژی تجدیدپذیر و CHP برای تأمین برق و حرارت خود بهره می‌برد می‌تواند موضوع مهمی باشد. در نظر گرفتن تولید پراکنده تجدیدپذیر در کنار CHP

می‌تواند سبب کاهش آلودگی، گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن زمین و علاوه بر استفاده بهینه از منابع انرژی، سبب کاهش هزینه مصرف کننده‌ها، پایداری بیشتر شبکه و کاهش قطعی‌ها، پاسخ‌گویی مناسب به تقاضای بار و رضایت‌مندی مشتریان برق و حرارت مصارف مختلف مثل صنایع شود. در این پژوهش تابع هدف بیشینه کردن سود ریز شبکه با رویکرد اصلاح الگوی مصرف انرژی با توجه به متغیر بودن قیمت انرژی الکتریکی در یک شبکه روز است. در نتایج حاصل از شبیه‌سازی ریز شبکه ۳۳ با سه مورد مطالعه مشاهده گردید که تولید هم‌زمان برق و حرارت به گونه‌ای است که علاوه بر تأمین برق و حرارت مورد نیاز مشترکین ریز شبکه، مشکلات ناشی از عدم قطعیت تولید نیروگاه‌های مبتตی بر انرژی تجدیدپذیر غیر قطعی بادی و فتوولتائیک را کاهش می‌دهد. در نتایج حضور برنامه پاسخ‌گویی بار در کنار منابع تولید هم‌زمان برق و حرارت علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، سود ریز شبکه را در محدوده مجاز ولتاژ و درصد مجاز تلفات شبکه، به میزان قابل قبول افزایش داده است. در مقایسه ریز شبکه در حالت ۳ و نسبت به حالت ۱ مورد مطالعه، نتایج نشان می‌دهد با اجرای برنامه پاسخ‌گویی بار سود سالانه به ۱۴۵٪ افزایش یافته و حالت‌های روش‌بودن منابع CHP برنامه پاسخ‌گویی بار در مقایسه حالت ۲ و ۴ سود ۷۰ درصدی در طول سال نصیب ریز شبکه شده است. درنتیجه، طراحی و توسعه یک چارچوب بهینه‌سازی جهت مدیریت انرژی روز بعد یک ریز شبکه با حضور منابع تولید پراکنده غیرقطعی، تولید هم‌زمان برق و حرارت و برنامه‌های پاسخ‌گویی بار، علاوه بر کاهش هزینه‌های بهره‌برداری سبب افزایش بهره‌وری ریز شبکه گردیده است. لذا ریز شبکه موجود علاوه بر تأمین بار مشترکین، بخشی از بار شبکه اصلی را بگونه‌ای که رعایت حدود مجاز ولتاژ و محدودیت‌های انتقال بهینه شود، تأمین می‌کند. تغییر سیاست‌گذاری‌های مصرف انرژیدر راستای هوشمند سازی و استفاده از پتانسیل خصوصی سازی، در تولید، انتقال و توزیع انرژی از الزامات شبکه‌های سنتی کنونی می‌باشد و می‌طلبد در استفاده از منابع تولید انرژی‌های نو و پاک اقدام مؤثرتری توسط مسئولین مربوطه در سطح جهانی بخصوص در کشورهای در حال توسعه صورت پذیرد.

## منابع

- [۱] آقایی، جمشید؛ رحیمی رضایی، امین و محمد رضاکریمی (۱۳۹۷). "هماهنگی نیروگاه‌های بادی و دستگاه‌های ذخیره‌ساز سیستم قدرت در مسئله برنامه‌ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با استفاده از بهینه‌سازی استوار"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره ۱۶، شماره ۵۳.

[۲] کریم آبادی، علی(۱۳۹۳). "جایابی دی جی و خازن فشارمتوسط در شبکه توزیع ۳۳بازه".  
کنفرانس ملی علوم مهندسی.

- [3] AghaeiJ, AlizadehM-I (2013). "Demand Response in Smart Electricitygrids Quipped with Renewable Energy Sources: Areview".
- [4] Alipour M. and Mohammadi ivatlooob (2015). "Stochastic Scheduling of Renewable and CHP based Microgrids", IEEE.
- [5] Angevine G. and D. Hrytzak-Lieffers (2007). "Ontario Industrial Electricity Demand Responsiveness to Price", The Fraser Institute.
- [6] Gerami Moghaddam I., Saniei M. and E. Mashhour (2015). "A Comprehensive Model for Self-scheduling an Energy hub to Supply Cooling, Heating and Electrical Demands of a building".
- [7] Hare J., Shi X., Gupta S. and A. Bazzi (2016), "Fault Diagnostics in Smart Microgrids:A survey". Renew Sustain Energy.
- [8] Hong H.P. (1995). "An Optimal Point Estimate Method for Uncertainty Studies", *Applied Mathematical Modelling*., Vol.19, No. 8.
- [9] Nosratabadi S., Hooshmand M. and E. Gholipour (2017), "A Comprehensive Review on Microgrid and Virtual Power Plant Concepts Employed for Distributed Energy Resources Scheduling in Power Systems", pp. 341-363.
- [10] Peik-Herfeh M., Seifi H. and M.K. Sheikh-El-Eslami (2013),"Decision Making of a Virtual Power Plant under Uncertainties for Bidding in a day-ahead Market using Point Estimate Method".
- [11] Romo R. and O. Micheloud (2015). "Power Quality of Actual Grids with Plug-inelectric Vehicles in Presence of Renewables and Micro-grids". *Renew Sustain Energy*.
- [12] Siddaiah R. and R.P. Saini (2016). "A Review on Planning, Configurations Modeling and Optimization Techniques of Hybrid Renewable Energy Systems for off Grid Applications". *Renew Sustain Energy*.
- [13] Verbi G. and C.A. Cañizares (2006). "Probabilistic Optimal Power Flow in Electricity Markets based on a Two-point Estimate Method", IEEE Transactions on power Systems., Vol. 21.
- [14] Xiaolong J., Haifeng Li., Tao Jin, Xiandong X., Mingshen W. and M. Jian (2014). "Economical and Coordinated Dispatch of CHP Based Microgrid with Renewable Energy Resources".
- [15] Zhigang Li, Wenchuan Wu and M. Shahidehpour (2015). "Combined Heat and Power Dispatch Considering Pipeline Energy Storage of District Heating Network".